



**SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP**  
**TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT**  
**DONG THAP PROVINCIAL CENTER FOR DISEASE CONTROL**

Địa chỉ: Số 394, Lê Đại Hành, P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp  
☎: 02773 854 864 ✉: xetnghiemcdcdongthap@gmail.com

Số: 1041/KN-KSBT

**KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**

MSM: 23H660

- Tên đơn vị gửi mẫu: Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp
- Tên cơ sở: Trạm cấp nước Khu Công Nghiệp Trần Quốc Toàn
- Địa chỉ: Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
- Ngày nhận mẫu: 23/10/2023
- Địa điểm lấy mẫu: Tại trạm
- Tên mẫu: Nước ngầm sau xử lý
- Thời gian thử nghiệm: 23/10/2023 đến ngày 30/10/2023
- Thời gian lưu mẫu: Không có mẫu lưu
- Số lượng mẫu : 2,5 lít
- Mô tả tình trạng mẫu: Mẫu được chứa trong bình nhựa và dụng cụ vi sinh chuyên dụng

| Stt | Chỉ tiêu                       | Phương pháp                 | Kết quả            | Đơn vị     | Giới hạn               |
|-----|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------|------------------------|
| 1   | pH                             | TCVN 6492:2011              | 7,93               | -          | Trong khoảng 6,0 – 8,5 |
| 2   | Màu sắc                        | SMEWW 2120 C:2017           | ND<br>(LOD = 1,64) | TCU        | 15                     |
| 3   | Độ đục                         | Máy đo độ đục HANNA HI98703 | 0,12               | NTU        | 2                      |
| 4   | Clo dư <sup>***</sup>          | Test thử nhanh HACH         | 0,50               | mg/L       | Trong khoảng 0,2 – 1,0 |
| 5   | Mùi vị                         | TCVN 2653:1978              | Không mùi vị       | -          | Không có mùi, vị lạ    |
| 6   | Arsenic (As) <sup>(*,**)</sup> | DTM.ICP/MS.07.50            | 0,0056             | mg/L       | 0,01                   |
| 7   | Coliform                       | TCVN 6187-1:2019            | 0                  | CFU/100 mL | < 3                    |
| 8   | E.coli                         | TCVN 6187-1:2019            | 0                  | CFU/100 mL | < 1                    |


**Nhận xét:** Mẫu thử nghiệm có các chỉ tiêu đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 01:2023/ĐT.

**Ghi chú:**

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu kiểm.
- Kết quả này không được sao chép từng phần nếu không được sự đồng ý của Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đồng Tháp.
- LOD: Limit of Detection/ Giới hạn phát hiện
- LOQ: Limit of Quantification/ Giới hạn định lượng
- ND: Not detected/ không phát hiện
- (\*\*\*) Chỉ tiêu do người lấy mẫu thực hiện

- (\*\*) Chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ
- (\*) Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025

**PHÓ TRƯỞNG KHOA**

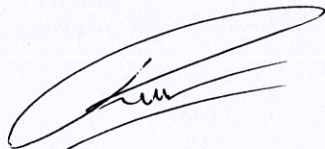

**LÊ VĂN RIN**

Đồng Tháp, ngày 02 tháng 11 năm 2023



**Võ Công Đoàn**