



SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP  
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT  
DONG THAP PROVINCIAL CENTER FOR DISEASE CONTROL

Địa chỉ: Số 394, Lê Đại Hành, P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp  
☎: 02773 854 864      ✉: xetnghiemcdcdongthap@gmail.com



Số: 0445/KN-KSBT

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

MSM: 24H276

- Tên đơn vị gửi mẫu: Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp
- Tên cơ sở: Trạm cấp nước Tân Long
- Địa chỉ: Phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
- Ngày nhận mẫu: 25/6/2024
- Địa điểm lấy mẫu: Tại trạm
- Tên mẫu: Nước mặt sau xử lý
- Thời gian thử nghiệm: 25/6/2024 đến ngày 02/7/2024
- Thời gian lưu mẫu: Không có mẫu lưu
- Số lượng mẫu : 6,5 lít (0,125 lít/chai x 2; 0,250 lít/ chai x 1; 2 lít/ bình x 3)
- Mô tả tình trạng mẫu: Mẫu được chứa trong bình nhựa và dụng cụ vi sinh chuyên dụng.

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Đơn vị	Giới hạn
<b>Nhóm A</b>					
1	pH <sup>(*)</sup>	TCVN 6492:2011	7,20	-	6,0 – 8,5
2	Màu sắc <sup>(*)</sup>	TCVN 6182 : 2015	< LOQ (LOQ = 6,33)	TCU	15
3	Độ đục	Máy đo độ đục HANNA HI98703	1,75	NTU	2
4	Clo dư <sup>(***)</sup>	Test thử nhanh HACH	0,50	mg/L	0,2 – 1,0
5	Mùi vị	TCVN 2653:1978	Không mùi vị	-	Không có mùi, vị lạ
6	Coliform <sup>(*)</sup>	TCVN 6187-1:2019	0	CFU/100 mL	< 3
7	E.coli <sup>(*)</sup>	TCVN 6187-1:2019	0	CFU/100 mL	< 1

**Nhận xét:** Mẫu thử nghiệm có các chỉ tiêu đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 01:2023/ĐT.


**Ghi chú:**

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu kiểm.
- Kết quả này không được sao chép từng phần nếu không được sự đồng ý của Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đồng Tháp.
- LOD: Limit of Detection/ Giới hạn phát hiện
- LOQ: Limit of Quantification/ Giới hạn định lượng
- ND: Not detected/ Không phát hiện
- (\*) Chỉ tiêu được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017.
- (\*\*) Chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ.
- (\*\*\*) Chỉ tiêu do người lấy mẫu thực hiện



Đồng Tháp, ngày 03 tháng 7 năm 2024

PHÓ TRƯỞNG KHOA

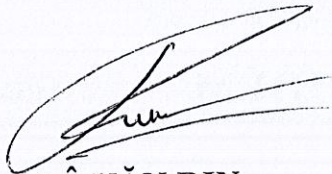

LÊ VĂN RIN

GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC



**Đương An Hận**